
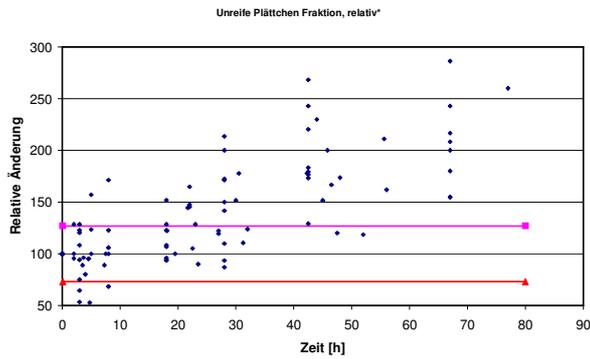
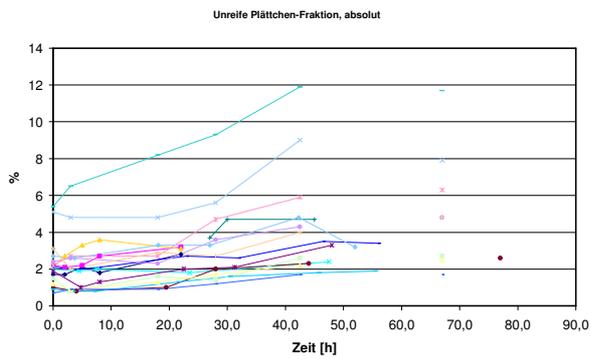
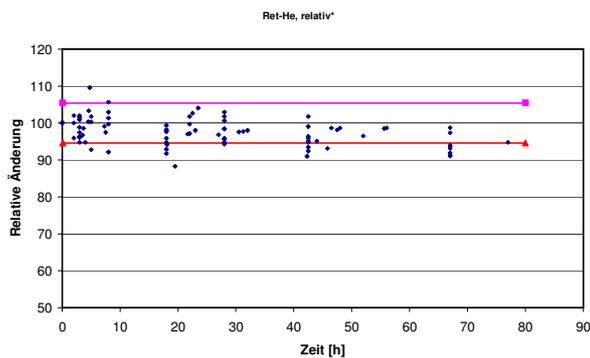
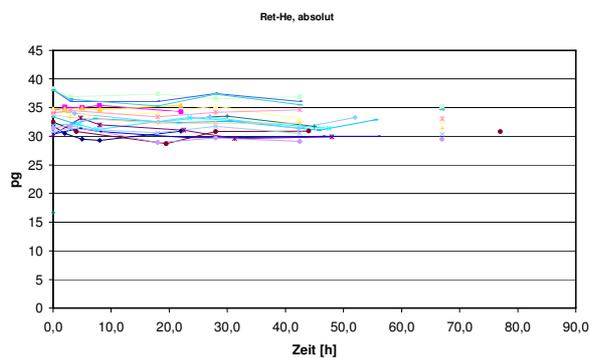
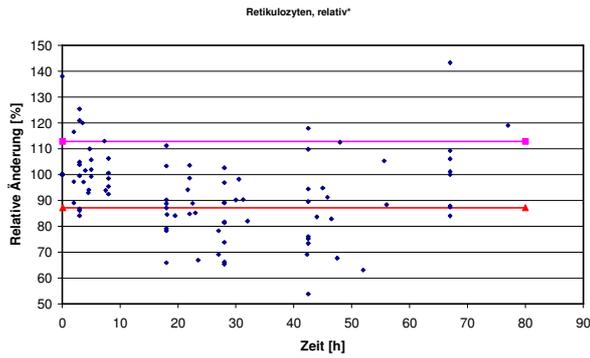


Veränderung der Blutbildparameter während der Lagerung bei Zimmertemperatur

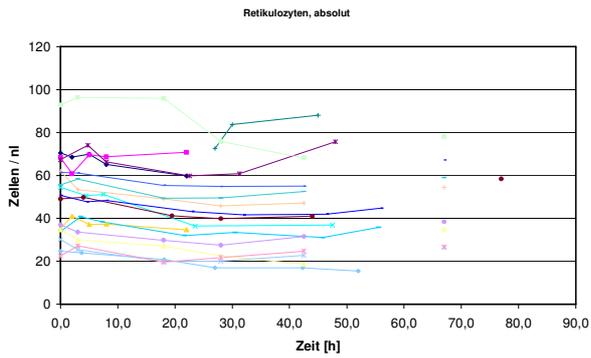

Bei der relativen Darstellung wurde der Ausgangswert auf 100% gesetzt und die weiteren Werte auf den Ausgangswert bezogen.